

ДОГОВОР №10-И

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации

г. Шымкент

«26» января 2026 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «GNS Engineering», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Искакова А.М., действующего на основании Устава и Товарищество с ограниченной ответственностью «Елмерей» ясли детский сад» в лице директора Арымбекова К.А. действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: **по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации установленной в здании Заказчика по адресу Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2** именуемые в дальнейшем «Услуга».

1.3. Срок выполнения работ с момента подписания до **«31» декабря 2026 г.**

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение **10** дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 3 дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: **40 000 (сорок тысяч) тенге**, без учета НДС.

3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем расчета наличными средствами указанный в настоящем договоре в течение трех дней после оказания Исполнителем Услуг в полном объеме, на основании Акта оказанных услуг.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере **10 %** от суммы договора и пеню из расчета **0,1 %** от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока оплаты Услуг, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере **10 %** от суммы договора и пеню из расчета **0,1 %** от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: наводнения, пожары, войны, революции, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, сотрудников, агентов, а также аффилированных лиц.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств или сообщения по факсимильной связи или по электронной почте с одного из адресов электронной почты, указанных в Договоре. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем.

5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное компетентным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.

5.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) суток, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически оказанные услуги, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности подлежат окончательному урегулированию в судебных органах. (По договоренности сторон, местом разбирательства можно выбрать и другие суды, которые уполномоченные рассматривать споры между субъектами предпринимательства и т.д.).

7. Заключительные положения

- 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
- 7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
- 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, как по соглашению Сторон, так и по инициативе одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение Договора, должна за 15 календарных дней до предполагаемого расторжения письменно известить другую Сторону о своих намерениях. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение выплачивает противоположной Стороне все возможные убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. Договор считается расторгнутым, при условии, что Стороны заключат соответствующее соглашение о расторжении и полностью исполнят все свои обязательства, взятые ими по Договору, включая финансовые.
- 7.4. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года включительно, а в части взаиморасчетов и предоставления гарантии – до их полного завершения.
- 7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

«Заказчик»

ТОО «Елмерей» ясли детский сад»
Туркестанская область, Ордабасынский
район, село Темирлановка, Курмангазы
Сагырбаев, дом 2
БИН 170440006630
ИИК KZ42563X350000099153
БИК KPSTKZKA
АО «КАЗПОЧТА»

Директор _____ Арымбекова К.А.
М.П.

«Исполнитель»

ТОО «GNS Engineering»
РК, город Шымкент, улица
Т.Рыскулова, здание 49/2, 4 этаж
БИН 240840003785
ИИК KZ4596516F0011827099
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г. Шымкент



Республиканское государственное учреждение "Комитет противопожарной службы
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"



**АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ**

№: KZ68VVB00001150
(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "GNS Engineering"
(наименование организации)

160000, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица
Мухамед Хайдар Дулати, дом № 3/1


(юридический адрес организации)

**и удостоверяет,
что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона
Республики Казахстан "О гражданской защите" данная
экспертная организация аккредитована на выполнение
работ по аудиту в области пожарной безопасности**

**Срок действия аттестата аккредитации
с 06.09.2024**

И.о. Председателя

Турегелдиев Ерлан Аблаевич

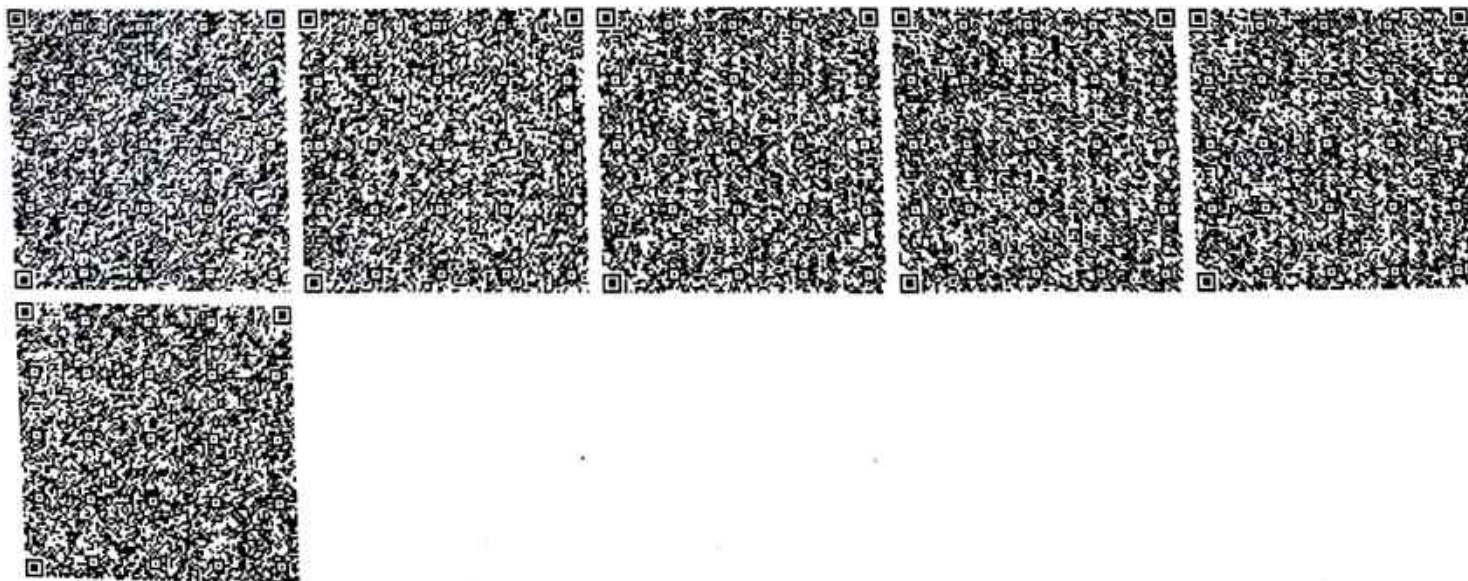

**"Шымкент қаласының қалалық
орта сапасы және бақылау
асқармасы" мемлекеттік мекемесі**



**Государственное учреждение
"Управление контроля и качества
городской среды города Шымкент"**


эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ54VJE00088659

ИСКАКОВ АЛИБЕК МУРАТОВИЧ, 950309300324

по специализации: **Пожарная безопасность**

Дата выдачи: 13.09.2024 г.

Керимжанов Мерлан Абдрахманулы

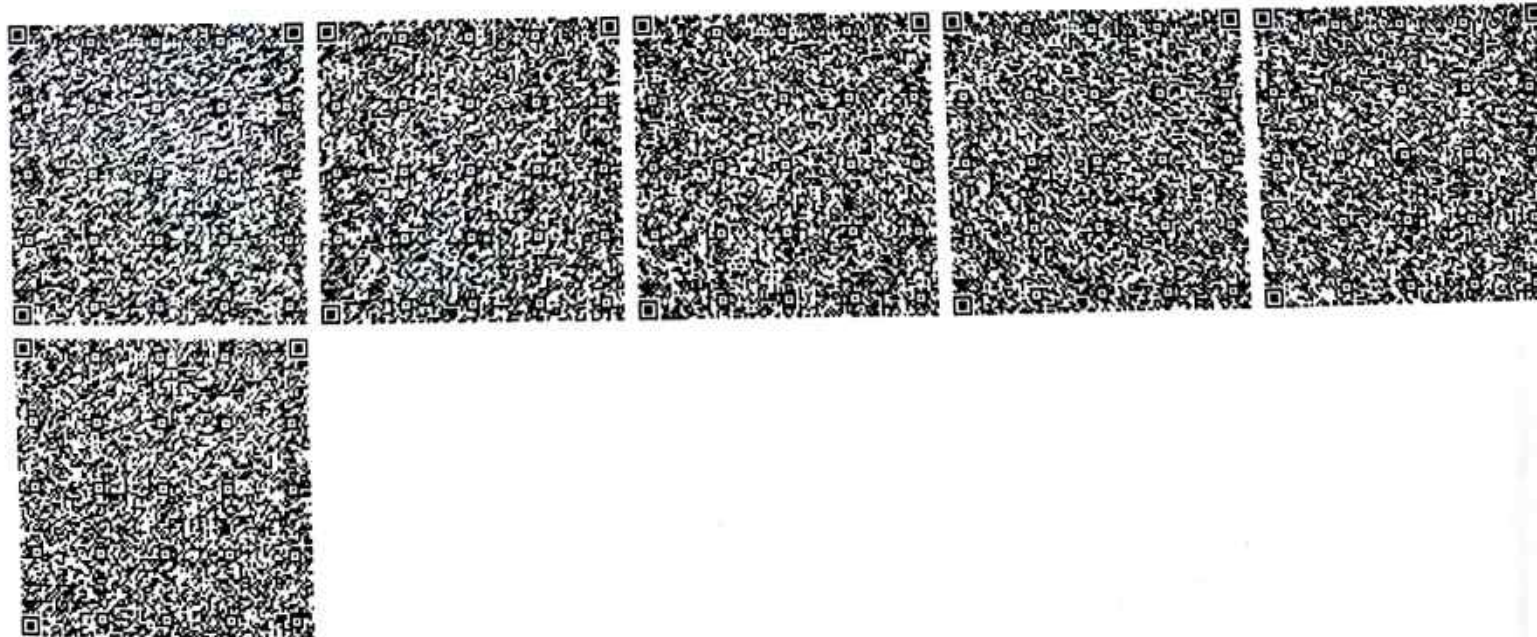

А К Т
проверки работоспособности пожарной сигнализации

село Темирлановка

«27» января 2026 г.

Комиссия в составе:

Исполнитель: **ТОО «GNS Engineering»**

Заказчик: **ТОО «Елмерей» ясли детский сад»**

Составили настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в помещениях ТОО «Елмерей» ясли детский сад», расположенного по адресу: Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2 находится в работоспособном состоянии. Претензия и замечания к монтажу, пуско-наладке и функционированию системы отсутствуют.

Исполнитель:

Директор ТОО «GNS Engineering»

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Искаков А.М.

Заказчик:

Директор ТОО «Елмерей» ясли детский сад»

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Арымбекова К.А.

А К Т
проверки работоспособности пожарной сигнализации

село Темирлановка

«25» февраля 2026 г.

Комиссия в составе:

Исполнитель: **ТОО «GNS Engineering»**

Заказчик: **ТОО «Елмерей» ясли детский сад»**

Составили настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в помещениях ТОО «Елмерей» ясли детский сад», расположенного по адресу: Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2 находится в работоспособном состоянии. Претензия и замечания к монтажу, пуско-наладке и функционированию системы отсутствуют.

Исполнитель:

Директор ТОО «GNS Engineering»

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Искаков А.М.

Заказчик:

Директор ТОО «Елмерей» ясли детский сад»

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Арымбекова К.А.

АКТ

сдачи - приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты
от «27» января 2026 года

1. **Наименование объекта огнезащиты:** ТОО «Елмерей» ясли детский сад»
2. **Адрес объекта огнезащиты:** Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2.
3. **Представитель предприятия (объекта огнезащиты):** Директор ТОО «Елмерей» ясли детский сад» Арымбекова К.А.

Представитель подрядчика (обработчик огнезащиты): Директор ТОО «GNS Engineering» Искаков А.М.

4. **Произвели осмотр выполненных огнезащитных работ:** Деревянных конструкций чердачного помещения ТОО «Елмерей» ясли детский сад» обрабатывали огнебиозащитным составом «НЕГОРИН-МС-Д», с общей площадью 165 м2.

При этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

5. **Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации:** СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
6. **При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:** Огнебиозащитный состав «НЕГОРИН-МС-Д».
7. **Решение комиссии:** Огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

Акт составлен на 1 листе, в 2 экземплярах

Председатель комиссии

Арымбекова К.А.

Представитель подрядчика:

Искаков А.М.



НЕГОРИН™

ПРОЕКТНО-ОГНЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОСТАВА ОГНЕБИОЗАЩИТНОГО «НЕГОРИН-МС-Д»

(рабочий состав готовый для применения)
ТУ 20.59.59-043-52470838-2020

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав огнебиозащитный «НЕГОРИН-МС-Д» представляет собой смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества и антисептика. Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется для внутренних работ. Пожаро-взрывобезопасен.

УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ

Для лучшей пропитки обрабатываемая древесина должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, не совместимые с данным составом, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением состава необходимо тщательно очистить. Работы производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C. Рабочий состав наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, контакту с водой, приводящего к снятию и вымыванию огнезащитного покрытия. При попадании на металлические поверхности из черных металлов, а также на оцинкованную сталь, профнастил с повреждениями защитного покрытия для предотвращения коррозии необходимо состав удалить с поверхности.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

Огнебиозащитное покрытие может эксплуатироваться в условиях закрытых сухих помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%, при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И РАСХОД

Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Нанесение состава возможно кистью или распылением. Для достижения 2-ой группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) необходимо обеспечить расход рабочего состава в количестве не менее 500 г/м² без учета потерь.

Указанный выше расход можно обеспечить в 3-5 приемов с промежуточной сушкой не менее 5-6 часов при условии, что температура окружающего воздуха не ниже +20°C, относительная влажность воздуха не более 70%, влажность древесины 8-15%, плотность древесины 400-550 кг/м³.

ВНИМАНИЕ! Отклонение температуры воздуха, влажности воздуха, плотности и влажности древесины от условий, указанных выше, влечет за собой изменение времени и количества нанесений.

По окончании работ оборудование и инструмент промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ЭКОЛОГИЯ

Состав при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду веществ, вредных для здоровья и жизни людей, относится к 4-классу опасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Хранение осуществляется в плотно закрытой таре поставки в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C. При температуре ниже 0°C, рабочий состав кристаллизуется, сохраняя при размораживании свои огнебиозащитные свойства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок хранения состава в таре поставки - 24 месяца с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.
- Срок годности состава в таре поставки - 36 месяцев с момента изготовления при условии сохранности и герметичности тары.
- Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием состава - 3 года со дня нанесения при соблюдении условий нанесения и эксплуатации поверхностного огнезащитного слоя.

Контроль качества огнезащитной обработки осуществлять по ГОСТ Р 53292-2009 п.5.3. Проверку качества огнезащитной обработки рекомендуется проводить с периодичностью 1 (один) год в соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020 (вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В помещениях, где проводят работы с составом, должна быть естественная или механическая приточно-вытяжная вентиляция. При работе следует соблюдать санитарно-гигиенические требования, работать, используя средства индивидуальной защиты: очки защитные, респиратор, резиновые перчатки. Не допускать попадания состава внутрь организма. При попадании состава на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления покупателя. Измененный текст инструкции публикуется на сайте производителя www.negorin.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений.

Инструкция выдана на партию №



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00279/21

Серия RU № 0271012



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пгт Федоровское, проезда 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б, офис 13, ОГРН: 1025201768294, номер телефона: +78313272310, адрес электронной почты: info@negorin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Восточное, дом 110Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы: состав огнебиозащитный для древесины марки «НЕГОРИН-МС-Д», плотностью рабочего раствора от 1,01 г/см³ до 1,19 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 «Состав огнебиозащитный для древесины «НЕГОРИН-МС-Д»»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-179/06-2021, выданного 08.06.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 550-СС/01-2021, выданного 18.01.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе рабочего состава не менее 500 г/м². Устойчив к старению. Условия хранения по ГОСТ 9980.5-2009. Хранение состава в виде рабочего состава осуществлять в герметично закрытой таре поставки в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Не допускать действия прямых солнечных лучей, открытого огня, испар. При температуре ниже 0 °С, рабочий состав подлежит хранению, сохраняя при размораживании свои огнебиозащитные свойства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2021

ПО

10.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Константинова Александра Константиновна
(Ф.И.О.)



KZ.T.01.2489
TESTING

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ҚАУІПСІЗДІК САРАПТАМАСЫ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.01.2489
от 28.03.2023 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-14-КС от 29.01.2026 г.

Испытание по определению качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций

1	Дата проведения испытаний	29.01.2026 года.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Қауіпсіздік сараптамасы», г.Астана, шоссе Коргалжын, 19, 406 Б.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ТОО «Елмерей» ясли детский сад», Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сағырбаев, 2.
4	Наименование, адрес объекта	ТОО «Елмерей» ясли детский сад», Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сағырбаев, 2.
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 26-14 от 26.01.2026 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезащитный состав для деревянных конструкций «Негорин МС-Д».
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
8	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку	ТОО «GNS Engineering»
9	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
11	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, п.9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011, 165 м2.

12	Метод проведения испытаний		п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
3	Условия проведения испытаний		Температура: + 21 °С, влажность: 68 %
14	№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
	1	Образец с маркировкой № 2048	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки
	2	Образец с маркировкой № 2049	
	3	Образец с маркировкой № 2050	
	4	Образец с маркировкой № 2051	
15	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора	
Результаты испытания относятся к предоставленному заказчиком образцу			

Специалист ИЛ

ТОО «Қауіпсіздік сараптамасы»


(подпись)

Нұрғали С. М.
(фамилия, инициалы)

Начальник ИЛ

ТОО «Қауіпсіздік сараптамасы»


(подпись)

Абдрахманов Е.Е.
(фамилия, инициал)



Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.01.2489
от «28» марта 2023 года
действителен до «28» марта 2028 года

Испытательная лаборатория

Товарищества с ограниченной ответственностью

«Қауіпсіздік сараптамасы»

город Астана, шоссе Коргалжын, 19, БЦ Коргалжын, кабинет 406 Б
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие
(наименование нормативного документа)
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области
аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации

Н. Шокбарбаев



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.01.2489

2023 жылғы «28» наурыздан

2028 жылғы «28» наурызға дейін жарамды

«Қауіпсіздік сараптамасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

сынақ зертханасы

Астана қаласы, Қорғалжын тас жолы, 19,

Қорғалжын БО, 406 Б кабинет

(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес
(нормативтік құжаттың атауы)
аккредиттелген.

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.

Аккредиттеу жөніндегі
орган басшысының м.а.

Н. Шоқбарбаев

Согласовано

05.04.2023 18:29 Нурышев Айдос Талгатович

05.04.2023 18:35 Алькеев Динмухаммед Нуркенович

06.04.2023 11:06 Карасаев Ержан Жарылгапович

Подписано

07.04.2023 10:20 Шоқбарбаев Нурлан Турсынович

Дата: 07.04.2023 16:07. Копия электронного документа. Версия СЭД: Документология 7.18.2. Положительный результат проверки ЭЦП



ИЛ ТОО «Қауіпсіздік сараптамасы»

Область аккредитации

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Қауіпсіздік сараптамасы»

г.Астана, район Алматы, жилой массив Интернациональный, ул. 135, д 16/1.

Юридический адрес: г.Астана, шоссе Коргалжын, 19, 406 Б.
Фактический адрес: г.Астана, шоссе Коргалжын, 19, 406 Б.

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов, методы испытания для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 10 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе	Приказ МВД РК от 17.08.2021 г. №405 СТ РК 615-1-2011	качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	испытания на пожаробезопасность	СТ РК 615-1-2011 п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 10 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные для стальных конструкций	Приказ МВД РК от 17.08.2021 г. №405 СТ РК 615-2-2011	качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	испытания по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011 п.9.4.7
3	3816000000 7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807 7314 20 9000	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли	Приказ МВД РК от 17.08.2021 г. №405 СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции -определение качества швов сварных соединений Определение прочности: - ступеней вертикальных и маршевых лестниц	испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств Испытания по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1 СТ РК 2218-2012, п.8.2.2 СТ РК 2218-2012, п.8.2.3

1	2	3	4	5	6	7
				Определение прочности: - крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения Определение прочности: -лестничного марша Определение прочности: -площадки лестницы Определение прочности: -ограждения вертикальной лестницы Определение прочности: -ограждений марша и площадки маршевой лестницы Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения -сопротивление изоляции	испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств испытания по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.4 СТ РК 2218-2012, п.8.2.5 СТ РК 2218-2012, п.8.2.6 СТ РК 2218-2012, п.8.2.7 СТ РК 2218-2012, п.8.2.8 СТ РК 2218-2012, п.8.2.9 ГОСТ 3345-76 п.3 СТ РК 1797-2008 п.6.2.1 СТ РК 2514-2014, п.7.2
4	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80			
5	8544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	Приказ МВД РК от 17.08.2021 г. №405 СТ РК 1798-2008 СТ РК 1797-2008			
6	8414	Вентиляционная система, система дымоудаления и подпор воздуха	Приказ МВД РК от 17.08.2021 г. №405			

Область аккредитации

ИЛ ТОО «Қауіпсіздік сараптамасы»

1	2	3	4	5	6	7
				-фактические расходы воздуха	Испытания по определению физических свойств	СТ РК 2514-2014, п.7.3
				-фактическое избыточное давление	Испытания по определению физических свойств	СТ РК 2514-2014 п.7.4

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронном цифровой подписи», удостоверяющий посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О проведении эксплуатационных профилактических испытаний
электрооборудования

Заказчик: ТОО «Елмерей» ясли детский сад»

Адрес объекта: Туркестанская область, Ордабасынский район, село
Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2

с. Темирлановка

2026 г.

ЧКАЦ
ОМ
19

Протокол №1
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и заземляющих устройств

1. Данные измерений:

№	Объект измерения (заземлитель или заземляющее устройство)	Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом	
		По норме (по проекту)	Измеренное
1	Контур заземления щитовой	4,0	3,6

2. Условие окружающей среды при проведении измерений:

2.1. Температура воздуха + 18 °С, влажность 72 %, атмосферное давление 860 мм.рт.ст.

3. Нормативно-технический документ: ПТЭЭП РК

4. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Зав. №	Характеристики	
			Диапазон	Погрешность
Измеритель сопротивления заземления	UT522	1542689566	0 - 2000 Ом	± 5 %

5. Заключение на соответствие требованиям НТД:

Данные измерений соответствуют нормам испытания заземляющего контур защитного заземления и молниезащиты.

Начальник ИЛ
ТОО «Tex startprojekt»



Е. Абдрахманов
(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ №2

Измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром.

1. Результаты замеров:

№ п/п	Месторасположение и наименование оборудования	Измеренное Сопротивление (Ом)	Вывод о соответствии нормам
1	ШУЭ-1	0,01	соответствует
2	ЩС-1	0,02	соответствует

2. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Зав. №	Характеристики	
			Диапазон	Погрешность
Измеритель сопротивления	UT522	1542689566	0 - 2000 Ом	$\pm 5 \%$

3. Заключение: Сопротивление металлической связи электрооборудование заземляющим контуром соответствует нормам.

Начальник ИЛ
ТОО «Tex startprojekt»



Е. Абдрахманов
(фамилия, инициалы)

ПРОТОКОЛ №3

Результаты замеров:

№	Наименование линий по проекту	Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение, мм ²	U раб.	Сопротивление изоляции, МОм					
				A-B	A-C	B-C	A-0	B-0	C-0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ШУЭ-1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Гр1	ВВГ 4*25	380	800	700	800	800	800	700
3	Гр2	ВВГ 4*10	380	700	700	800	800	800	800
4	Гр3	ВВГ 4*10	380	700	700	800	800	800	800
5	ЩС-1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	гр.1	ВВГ 3*2,5	220	-	-	-	800	-	-
7	гр.2	ВВГ 3*2,5	220	-	-	-	-	900	-
8	гр.3	ВВГ 3*2,5	220	-	-	-	-	-	80
9	гр.4	ВВГ 3*2,5	220	-	-	-	700	-	-
10	гр.5	ВВГ 3*2,5	220	-	-	-	-	800	-

2. Измерительные приборы:

Наименование	Тип	Зав. №	Характеристики	
			Диапазон	Погрешность
Мегомметр	ЭС0202/2-Г	92159	0 - 10000 МОм 500-1000-2500 В	± 15 %

3. Заключение: Данные измерений соответствуют нормам испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

Начальник ИЛ
ТОО «Tex startprojekt»



Е. Абдрахма
(фамилия, инициалы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: ТОО «Елмерей» ясли детский сад».

Адрес объекта: Туркестанская область, Ордабасынский район, село Темирлановка, Курмангазы Сагырбаев, дом 2.

Для поддержания электросетей, электрооборудования и защитного заземляющего устройства объекта в состоянии, соответствующим требованиям правил:

- «Правила технической эксплуатации»
- «Правила устройства электроустановок»
- «Правила техники безопасности электроустановок потребителей»

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Не реже, чем 1 раз в год проводить профилактические испытания электрооборудования в объеме требований «ПУЭ», «ПТЭ» И «ПТБ».
2. Устранять выявленные дефекты не позднее предписанных дат.
3. Производить ревизию электрооборудования не реже чем два раза в год.

Начальник ИЛ
ТОО «Tex startprojekt»




Е. Абдрахманов

(фамилия, инициалы)

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ

"Бекітемін"
Түркістан облысы адами әулетті
дамыту басқармасының
Ордабасы ауданының адами әулетті
дамыту басқармасы "Еңбеккер" ЖШС бөлекжай
бағамжарының меңгерушісі

Арымбекова Ғ

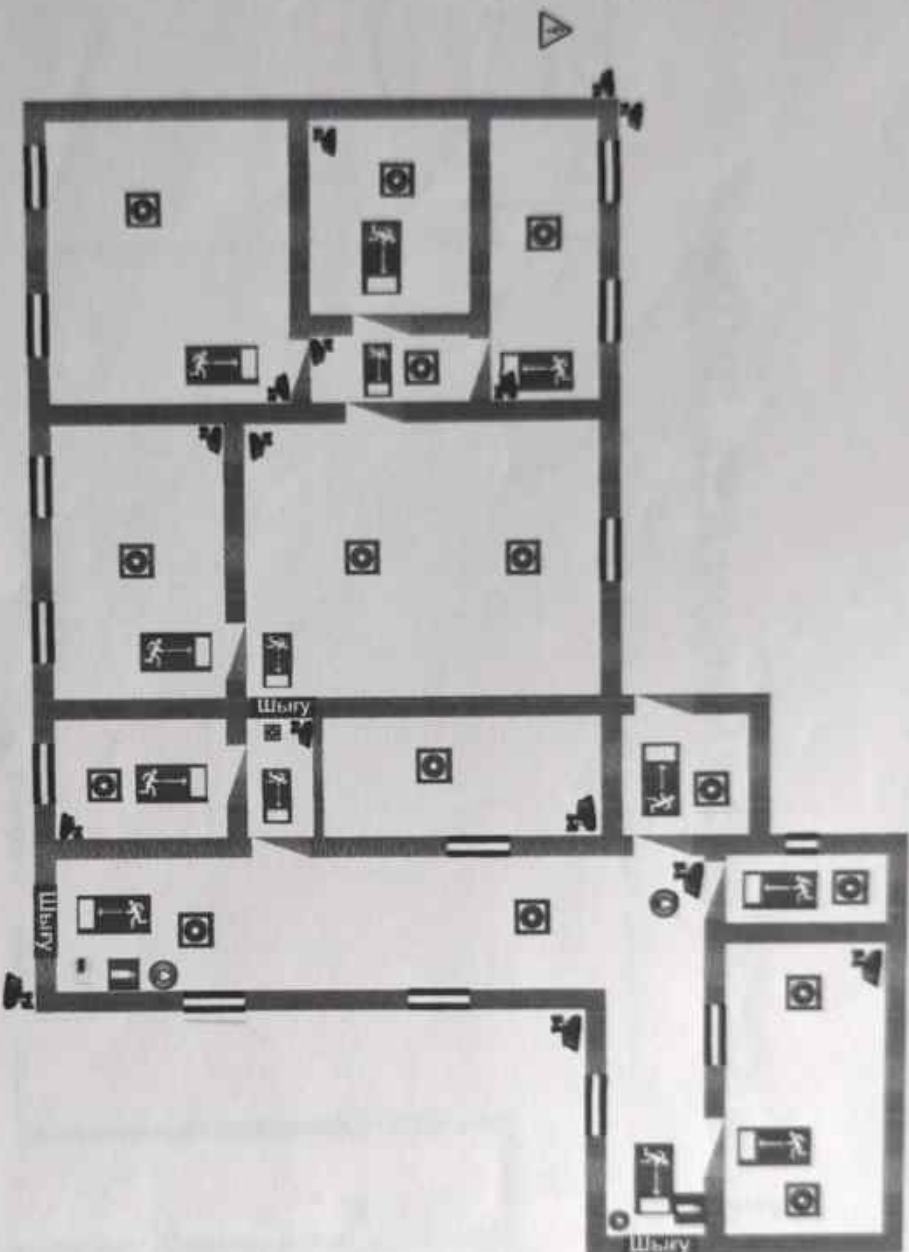

ӨРТ ҚАҰПСІЗДІГІНЕ ЖАҰЛПТЫ ТҮЛҒА
ШАРУАШЫЛЫҚ МЕНГЕРУШІСІ Радф **Оразбаева Б**

Назар аударыңыздар
Өрт кезінде 101 нөмеріне
хабарласыңыз

1. жоспар бойынша бағдарлау
2. Өздеріңіздің тұрғылықты жеріңізді анықтаңыз
3. Өрт кезінде инструкция бойынша әрекет етіңіз

Өрт кезіндегі әрекет.

Тыныштық сақталып!

1 Телефонмен 101 нөмеріне хабарлау кезеңі

- Нөмірді дұрыс таңдау
- Өрт кезіндегі әрекет
- Өрт кезіндегі хабарлау

2 Адамдарды эвакуациялау

- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау

3 Мүмкіндігінше өртті өшіру

- Өртті өшіру
- Өртті өшіру
- Өртті өшіру

Өрт кезіндегі әрекет.

Тыныштық сақталып!

1 Телефонмен 101 нөмеріне хабарлау кезеңі

- Нөмірді дұрыс таңдау
- Өрт кезіндегі әрекет
- Өрт кезіндегі хабарлау

2 Адамдарды эвакуациялау

- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау

3 Мүмкіндігінше өртті өшіру

- Өртті өшіру
- Өртті өшіру
- Өртті өшіру

Символдар

1 Өрт кезіндегі әрекет

- Өрт кезіндегі әрекет
- Өрт кезіндегі әрекет
- Өрт кезіндегі әрекет

2 Адамдарды эвакуациялау

- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау
- Адамдарды дұрыс бағыттау

3 Мүмкіндігінше өртті өшіру

- Өртті өшіру
- Өртті өшіру
- Өртті өшіру

Бекітемін:

ЖШС «Елмерей» бөбекжай балабақшасы
меңгерушісі *Ақия* Қ.А. Арымбекова

ЖШС «Елмерей» бөбекжай балабақшасы

